




Errichtung

DIN VDE 0108-100 (Entwurf 08/2007)
DIN VDE 0100-718 (10/2005)

Kennzeichnung nach DIN VDE 0108-100 (Entwurf 08/2007)

Beispiel:

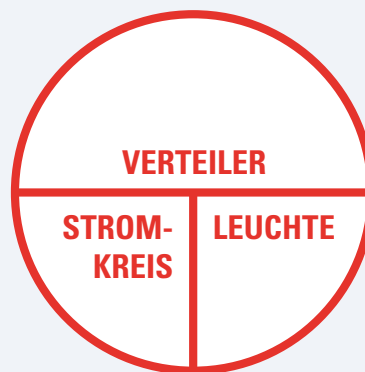

5.6 Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung und Verbindungs-, Abzweigstellen müssen leicht und sicher identifizierbar rot oder grün markiert sein. In der Nähe der Leuchten muß die Verteiler-, die Stromkreis- und die Leuchtennummer angebracht werden.

Meldeeinrichtung nach DIN VDE 0100-718 (10/2005)



718.514.1.2 Meldeeinrichtung des Anlagenzustandes an zentraler, ständig überwachter Stelle (während der Betriebszeit).

Meldungen:

- ▶ Anlage betriebsbereit
- ▶ Speisung aus der Stromquelle für Sicherheitszwecke (Batteriebetrieb)
- ▶ Anlage gestört