




# Netzüberwachung UVAV-Bereiche

DIN VDE 0108-100 (Entwurf 08/2007)

## Überwachung des AV-Netzes nach DIN VDE 0108-100 (Entwurf 08/2007)


Überwachung des AV-Netzes  
(3 phasig)

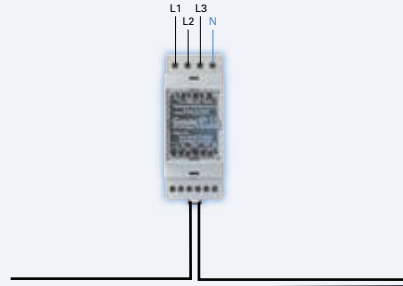

- 4.4.2** Bei Bereitschaftsbetrieb muß die Stromversorgung für die allgemeine Beleuchtung im Verteiler für den entsprechenden Bereich überwacht werden. Im Störfall ist die Sicherheitsbeleuchtung einzuschalten.

## Überwachung des AV-Netzes mit Prüfung Automatenfall nach DIN VDE 0108-100 (Entwurf 08/2007)

Überwachung des AV-Netzes  
(3 phasig) mit Prüfung Automatenfall

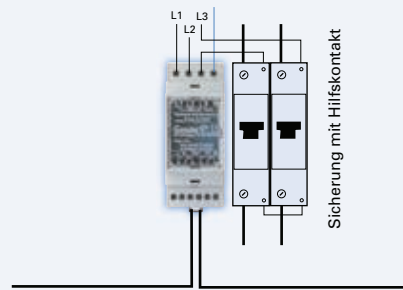

- 4.4.2** Falls ein Fehler in der Steuerung der allgemeinen Beleuchtung zu einem Ausfall der allgemeinen Beleuchtung eines Raumes oder Rettungsweges führen kann, so muß diese Steuerung mit überwacht werden. Im Störfall ist die Sicherheitsbeleuchtung einzuschalten.