





Unterbringung der Zentrale Sicherheitsbeleuchtung HV-SV

gem. Landesverordnung, DIN EN 50272-2

Beispiel 1

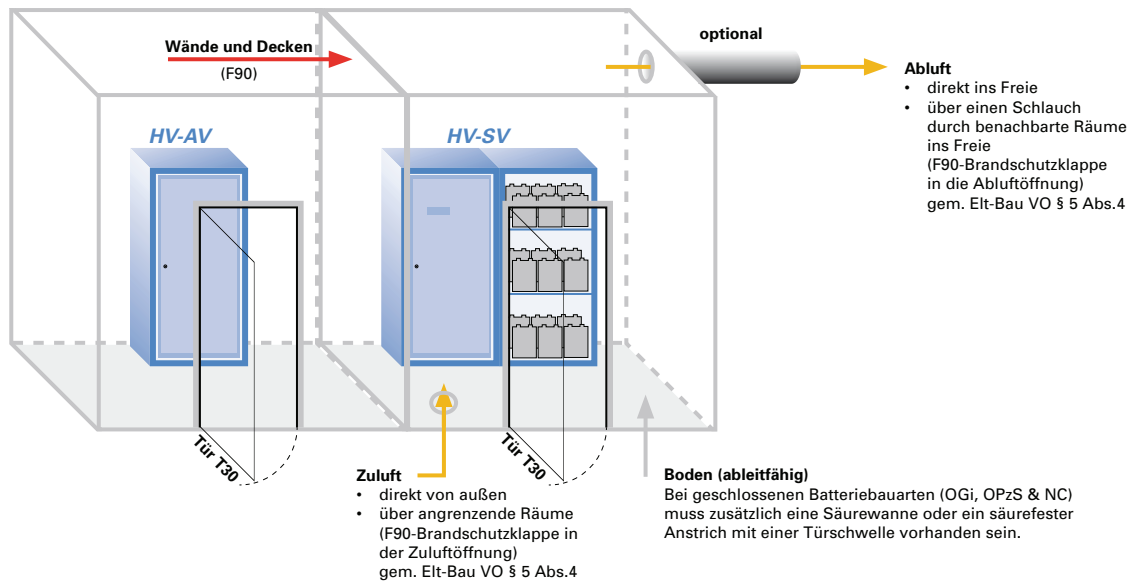

Beispiel 2

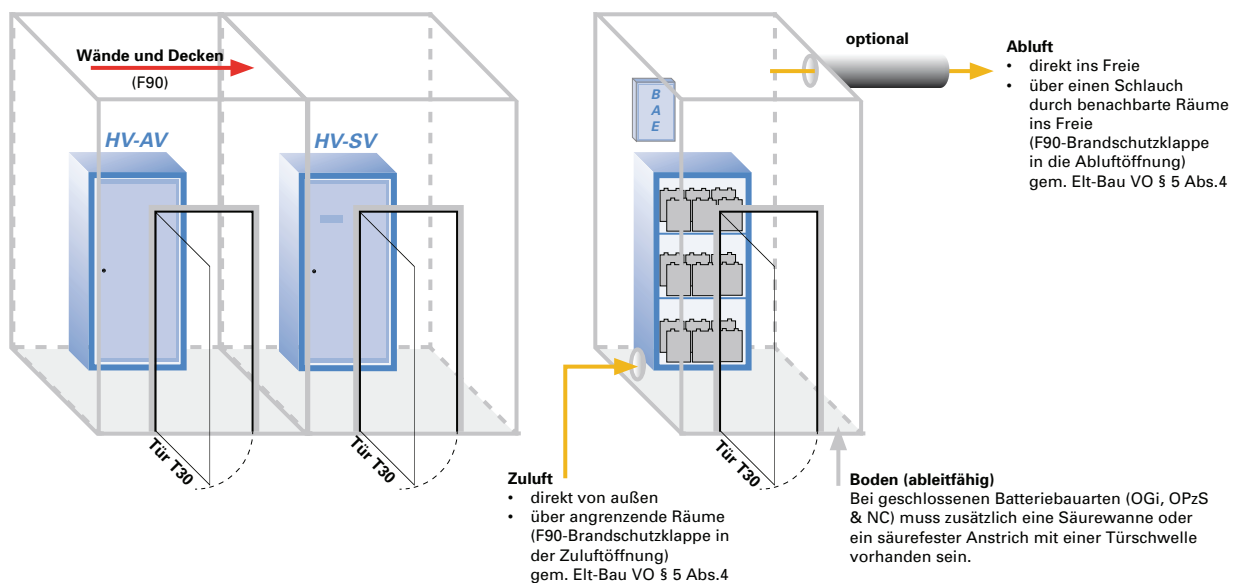

Die brandschutztechnischen Anforderungen gelten nicht für industrielle Arbeitsstätten.
Die Vorgaben der LBO sind zu beachten.

